



Éves publikus Energetikai Szakreferensi Jelentés

2025

Ghibli Kft.

Készítette:

InFend Energy Kft.

2026.03.31

Tartalomjegyzék:

1. Cégladatok
2. Összesített energiafelhasználás - 2025
3. Összesített energiafelhasználás havi bontásban - 2025
4. Összesített energiafelhasználás a korábbi években
5. Szemléletformálás
6. Almérősítés

1. Cégladatok

Név:	Ghibli Kft.
Székhely:	1211 Budapest, Petróleum u. 2.
Adószám:	12167452-2-44
Cégljegyzékszám:	01-09-710265
Fő tevékenység	5229 - Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
Fogyasztási helyek száma:	11

Felhasználási helyek címe:

1211 Budapest, Petróleum u. 2.
 1211 Budapest, Szérűraktár u. 2/A.
 1211 Budapest, Szikratávíró út 8, C2 Dock
 1211 Budapest, Szikratávíró út 12, C3 Dock
 1211 Budapest, Weiss Manfréd u 5-7, D2 Dock
 2220 Vecsés, Repülőtér, Cargo City
 1185 Budapest, Igló u. 174-es épület
 2225 Üllő, Zöldmező utca CtPark
 2220 Vecsés, Schwarz Dávid utca 1.
 4030 Debrecen, Repülőtéri út 9-12.
 4002 Debrecen, Hrsz. 0495/283


2. Összesített energiafelhasználás - 2025. december

Ekvivalens energiafelhasználás:


Kimutatásakor egységesen kWh mértékegységre váltjuk az energiahordozók felhasznált mennyiségét.

1 MJ földgáz = 0,3077 kWh (a gáztechnikai normál állapot korrekciójával)
 1 MJ távhő = 0,2777 kWh
 1 liter gázolaj = 11,4 kWh
 1 liter benzin = 9,4 kWh
 1 kg PB gáz = 13,6 kWh

Összes energiafelhasználás
részterületenként - 2025

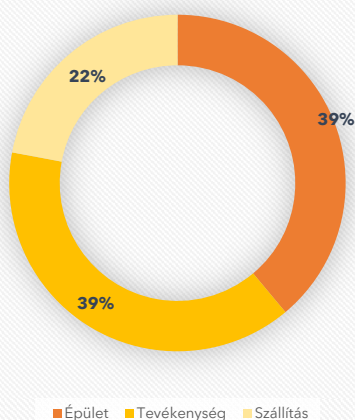

Összesített ekvivalens
energiafelhasználás - 2025

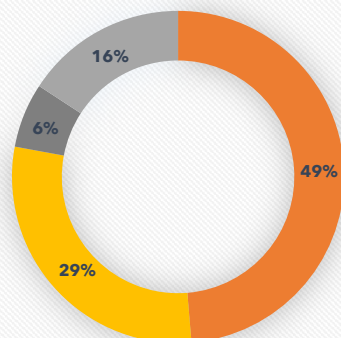

■ Vásárolt Villamos Energia ■ Földgáz ■ Gázolaj ■ Benzin

PB felhasználás 1% alatt

Részterületek:

Az energiafelhasználás célját a 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet három terület szerint csoportosítja:

- Épület részterület
- Tevékenység részterület
- Szállítás részterület


A szakreferensi jelentésben az egyes energiahordozók felhasználási adatait eszerint kell feltölteni a MEKH adatbázisába.



Erdő-egyenérték:

Az erdő-egyenérték megmutatja, hogy a havi üvegházhatású gáz kibocsátását hány hektár fa képes semlegesíteni 1 év alatt.

Összesített energiaköltség - 2025

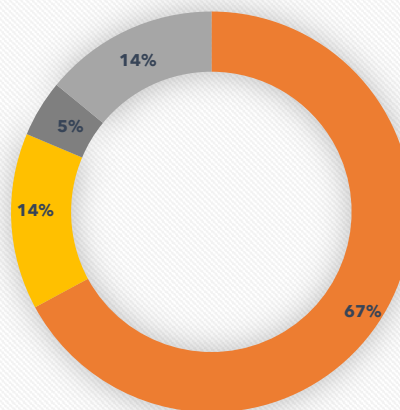

■ Vásárolt Villamos Energia ■ Földgáz ■ Gázolaj ■ Benzin

PB költség 1% alatt

2025. évben felhasznált energia
erdő egyenértéke:


154 hektár

CO2 kibocsátás 2025. évben


1 203 t

3. Összesített energiafelhasználás - 2025. év


Ekvivalens energia felhasználás

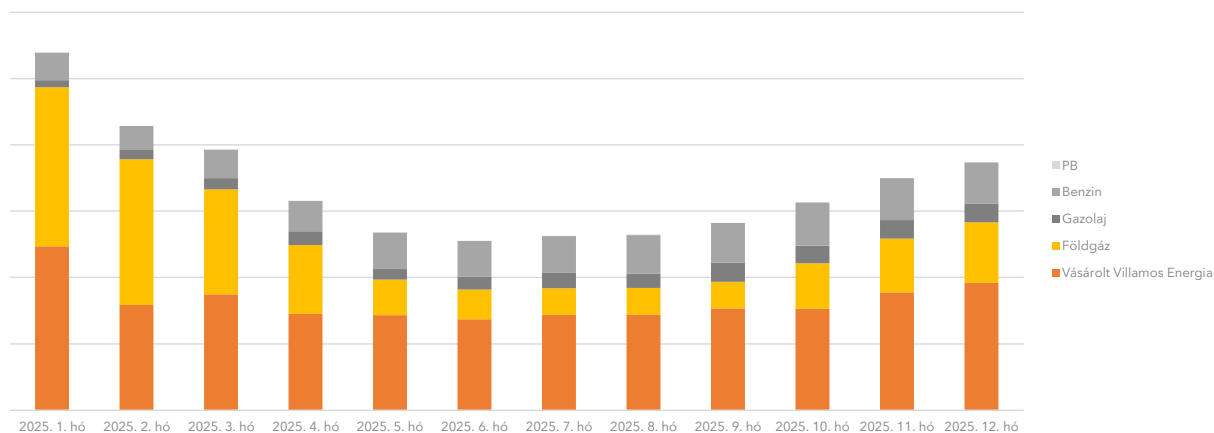


Összes energia felhasználás részterületenként

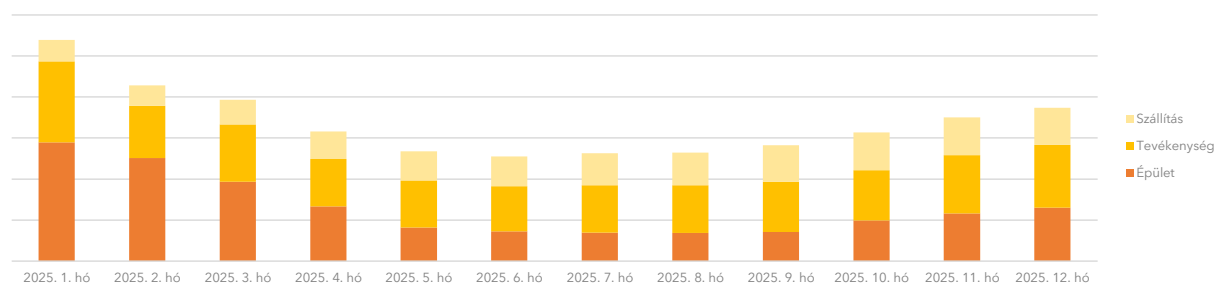

CO2 kibocsátás (tonna)

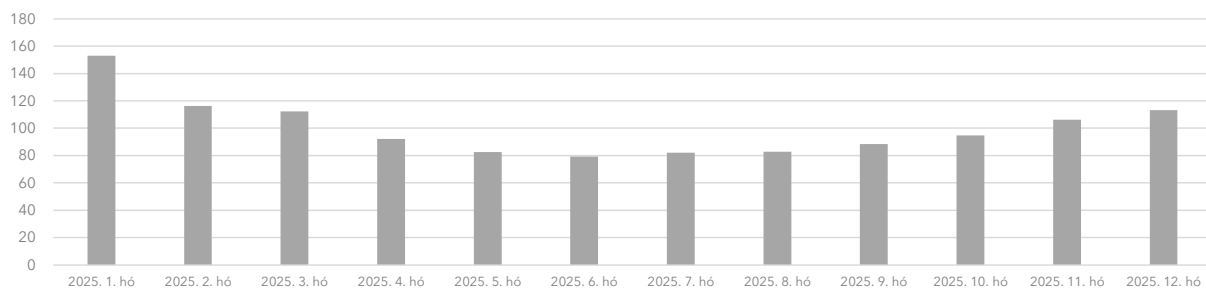


Energia költség

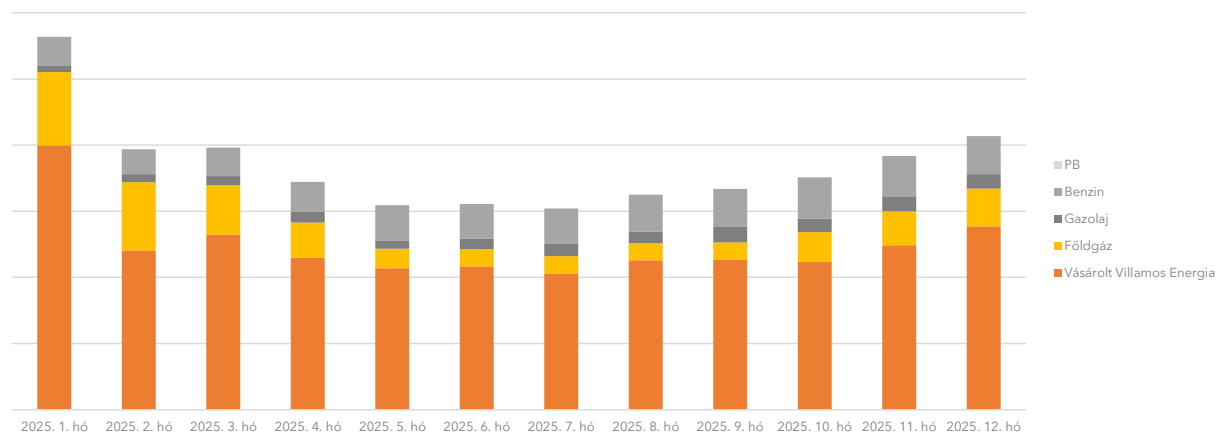


4. Összesített energiafelhasználás a korábbi években


Ekvivalens energia felhasználás

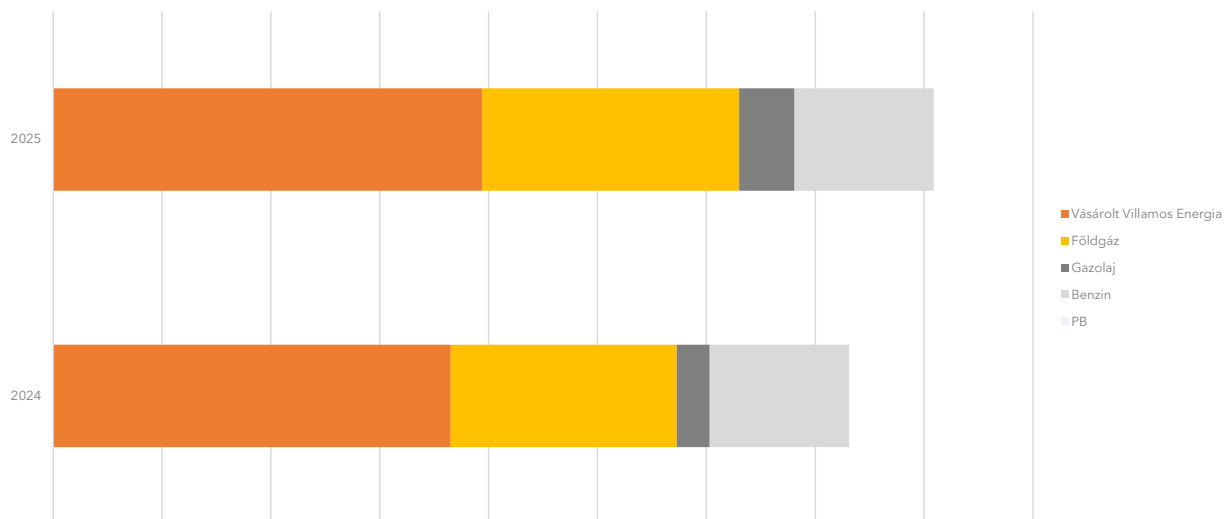

CO2 kibocsátás (tonna)

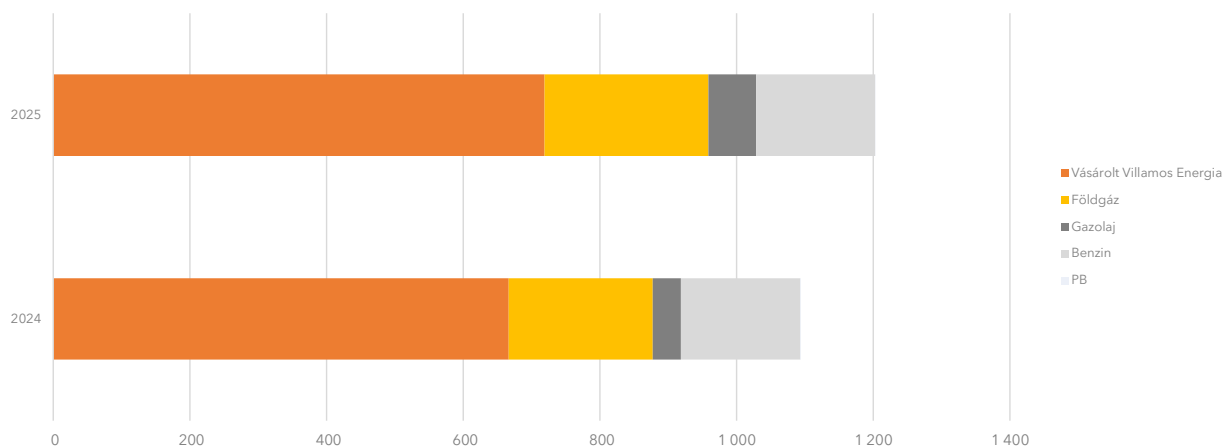

Energia költség

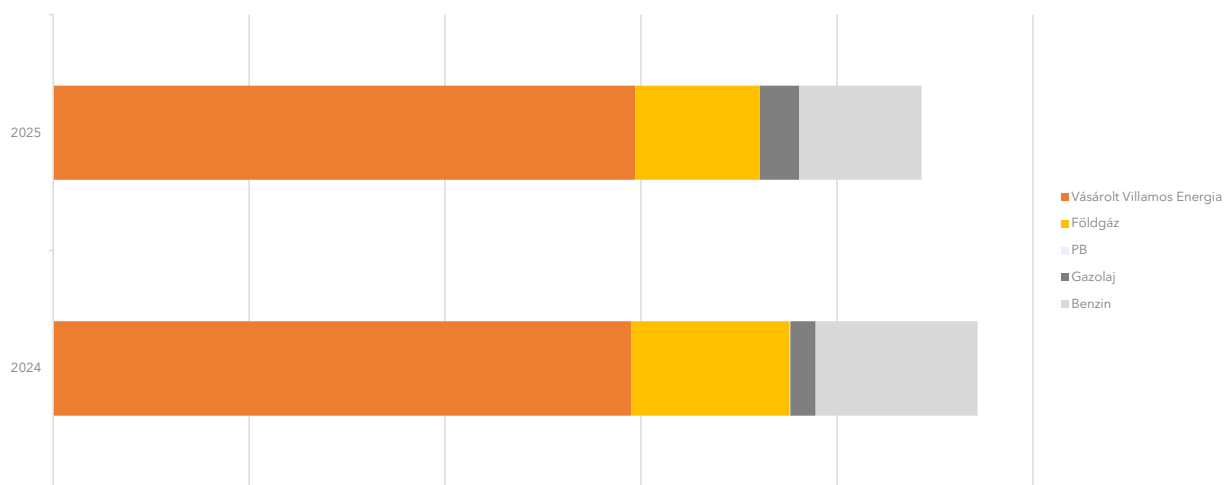

5. Szemléletformálás

Dolgozói szemléletformálás a 2025-ös időszakban a következő témakörökben történt



HVAC rendszerek hatékony üzemeltetése

- Rendszeres karbantartás
- Automatizálás és intelligens vezérlés bevezetése
- Berendezések korszerűsítése
- Szellőzőrendszer optimalizálása
- Dolgozói tudatosság növelése

Irodai eszközök energiatudatos használata

- Energiatakarékos beállítások alkalmazása
- Eszközök kikapcsolása munkaidőn kívül
- Energiatakarékos eszközök használata
- Nyomtatók használatának csökkentése
- Közös használatú eszközök optimalizálása

Energiahatékonyság nyáron

- Klímaberendezések helyes használata otthon és az irodában
- Árnyékolók alkalmazása
- Klímaberendezések hatékonyságának jellemzői
- "Klímahasználati kisokos"

Téli fűtési szezon energiatudatossága

- Épületek fűtési célú energiafelhasználása
- Tipikus hibák a fűtési beállításokban
- Szellőztetés télen
- Hővesztesség minimalizálása

6. Almérősítés

Az energetikai szakreferens igénybevételére kötelezett gazdálkodó szervezetek almérő telepítési kötelezettségéről a 2020. január 24-én hatályba lépett 1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet, valamint annak 2020. július 1-én hatályba lépett módosítása rendelkezik.



Kiépített almérők darabszáma

Nincs kiépített almérő